

🔥 EI 60
🔥 EI 60
🔥 EI 120

REGISTROS


Padilla presente en Hotel Concorde Lafayette (Paris)

BAYGAR

REGISTROS DE UNA Y DOBLE HOJA


Equipamiento de serie:

- Marco de cuatro lados en acero de alta resistencia de 1,5 mm.
- Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de espesor:
EI2 60: 53 mm.
EI2 90 / 120: 63mm.
- Aislamiento de lana de roca
EI2 60: 150 Kg/m3.
EI2 90 / 120: 180 Kg/m3.
- Bisagras homologadas norma DIN.



MEDIDAS REGISTROS RF DE UNA HOJA

desde 300 mm. de ancho x 400 mm. de alto,
hasta 1000 mm. de ancho x 2150 mm. de alto.



MEDIDAS REGISTROS RF DE DOBLE HOJA

Hoja secundaria siempre debe ser más alta que
ancha
desde 600 mm. de ancho x 400 mm. de alto,
hasta 2000 mm. de ancho x 2150 mm de alto.

AISLAMIENTO EN REGISTROS:

EI2 60:Lana de Roca 150 Kg / m3
EI2120:Lana de Roca 180 Kg / m3

- Cerradura estandar de triangulo, con opción de cuadradillo
- Peso de la puerta 27 kg/m2.

Equipamiento Especial:

- Acabado opcional: RAL 7035 aplicación electrostática.
- Cerradura tipo CR1



ELEMENTOS ESTÁNDAR (DE SERIE)

CERRADURA



Triangulillo

BISAGRAS



B05

ACABADOS



Acero galvanizado

ELEMENTOS OPCIONALES

CERRADURA



Triangulillo

BISAGRAS



CR1

BISAGRAS

Bisagras B01 y B02;
de mayor robustez,
fabricada según
norma DIN, marcado
CE



ACABADOS



RAL 7035

REGISTROS E12 120

UNA HOJA	MEDIDA NOMINAL	HUECO DE OBRA		LUZ DE PASO		INTERNO MARCO		EXTERNO MARCO	
		L _{FM}	H _{FM}	L _P	H _P	L _I	H _I	L _T	H _T
	Mano	L	H+10	L-92	H-40	L-24	H-7	L+53	H+35
Reversible		L	H	L-92	H-95	L-28	H-32	L+53	H+48

DOBLE HOJA	MEDIDA NOMINAL	HUECO DE OBRA		LUZ DE PASO		INTERNO MARCO		EXTERNO MARCO	
		L _{FM}	H _{FM}	L _P	H _P	L _I	H _I	L _T	H _T
	Mano	L	H+10	L1+L2-90	H-40	L1+L2-25	H-7	L1+L2+55	H+34
Reversible		L	H	L1+L2-90	H-97	L1+L2-25	H+32	L1+L2+55	H+50


REGISTROS E12 60

UNA HOJA	MEDIDA NOMINAL	HUECO DE OBRA		LUZ DE PASO		INTERNO MARCO		EXTERNO MARCO	
		L _{FM}	H _{FM}	L _P	H _P	L _I	H _I	L _T	H _T
	Mano	L	H+10	L-65	H-23	L-30	H-7	L+50	H+34
Reversible		L	H	L-65	H-65	L-30	H-30	L+50	H+50


DOBLE HOJA	MEDIDA NOMINAL	HUECO DE OBRA		LUZ DE PASO		INTERNO MARCO		EXTERNO MARCO	
		L _{FM}	H _{FM}	L _P	H _P	L _I	H _I	L _T	H _T
	Mano	L	H+10	L1+L2-60	H-23	L1+L2-24	H-7	L1+L2+53	H+34
Reversible		L	H	L1+L2-60	H-63	L1+L2-24	H-30	L1+L2+53	H+50

EI2 60 DE 1 HOJA

**PARA CALCULO DE MEDIDAS UTILIZAR
UNICAMENTE EL CUADRO DE LA PAGINA
ANTERIOR**

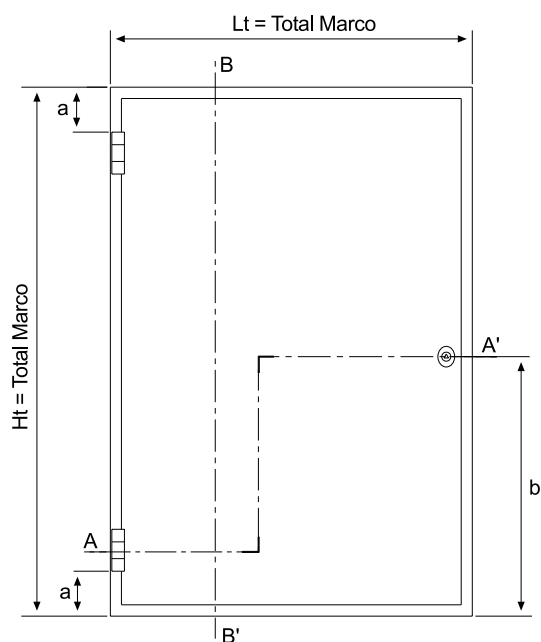

SECCIÓN B-B'

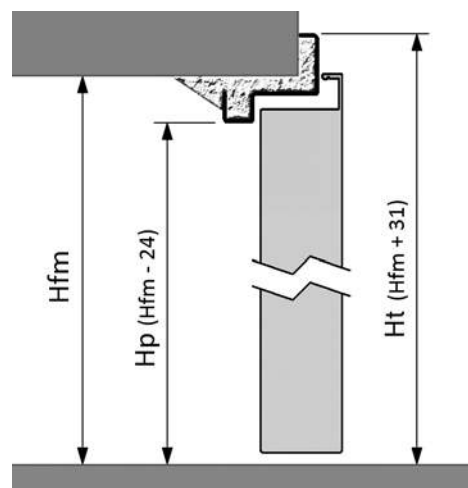


Si $H \leq 1000$; $a = 67$ mm.
Si $H > 1000$; $a = 115$ mm


Si $H = 400$; $a = 59$ mm.
Si $H < 400$; $a = (H/2) - 80,5$ mm.

Cuando incorporan bisagras B05, la medida "a" pasa a ser $a' = a + 31$

SECCIÓN A-A'

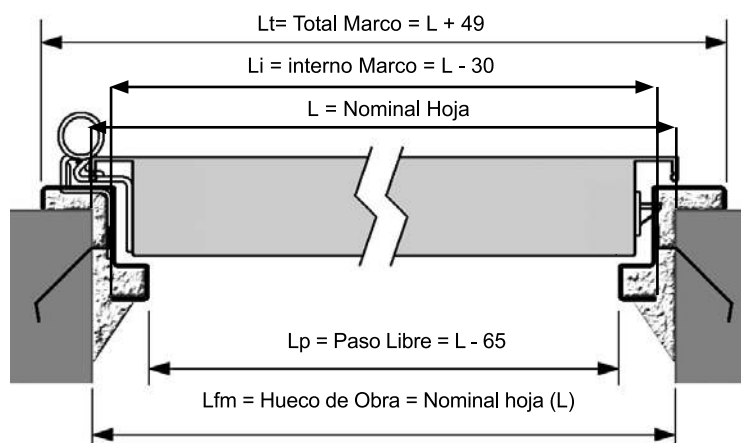

**PARA CALCULO DE MEDIDAS UTILIZAR
UNICAMENTE EL CUADRO DE LA PAGINA
ANTERIOR**




Si $H = 400$; $a = 59$ mm.
Si $H < 400$; $a = (H/2) - 80,5$ mm.

Cuando incorporan bisagras B05, la medida "a" pasa a ser **a'=a+31**

Diagram illustrating the dimensions of a beam-column joint. The vertical dimensions are labeled as follows:


- H_{fm} : Total height of the joint.
- $H_p (H_{fm} - 65)$: Height of the joint excluding the top and bottom reinforcement layers.
- $H_t (H_{fm} + 45)$: Total height including the top and bottom reinforcement layers.

SECCIÓN A-A'

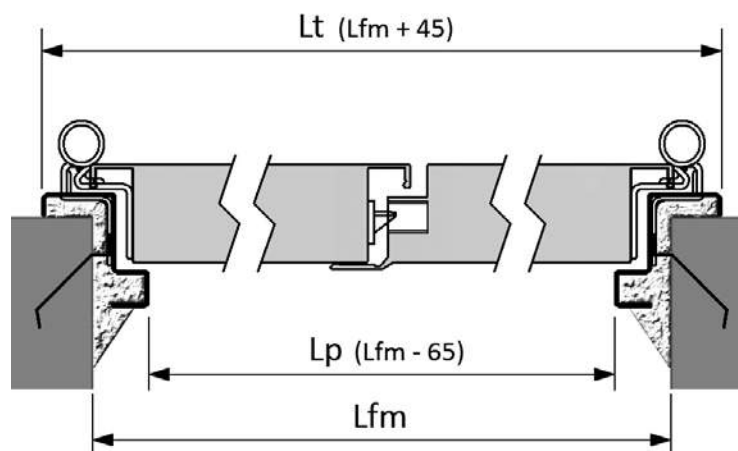

EI2 120 DE 1 HOJA

PARA CALCULO DE MEDIDAS UTILIZAR
UNICAMENTE EL CUADRO DE LA PAGINA
ANTERIOR

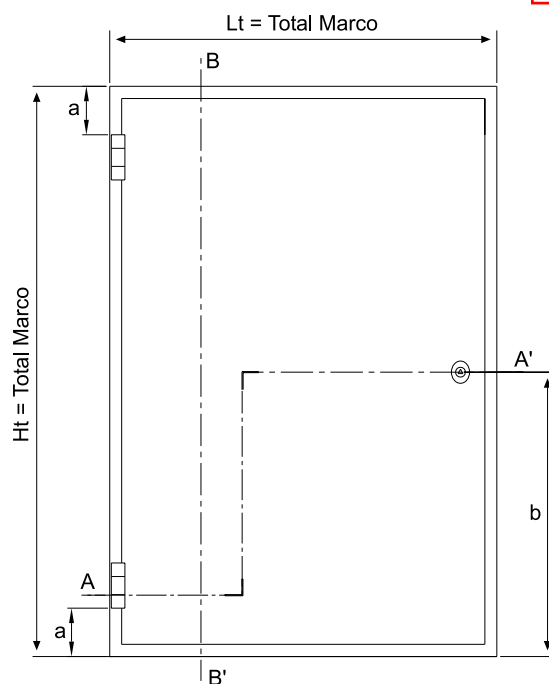


b = centrado en la hoja

Si $H \leq 1000$; $a = 70$ mm.
Si $H > 1000$; $a = 118$ mm


Si $H = 400$; $a = 62$ mm.
Si $H < 400$; $a = (H/2) - 80,5$ mm.

Cuando incorporan bisagras B05, la medida "a" pasa a ser $a' = a + 31$

SECCIÓN B-B'

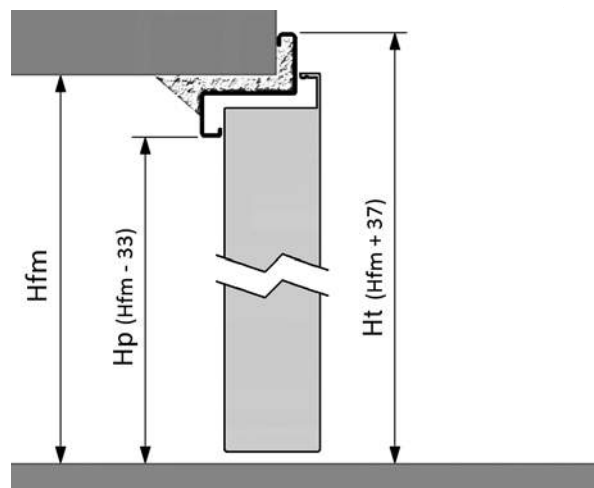


SECCIÓN A-A'

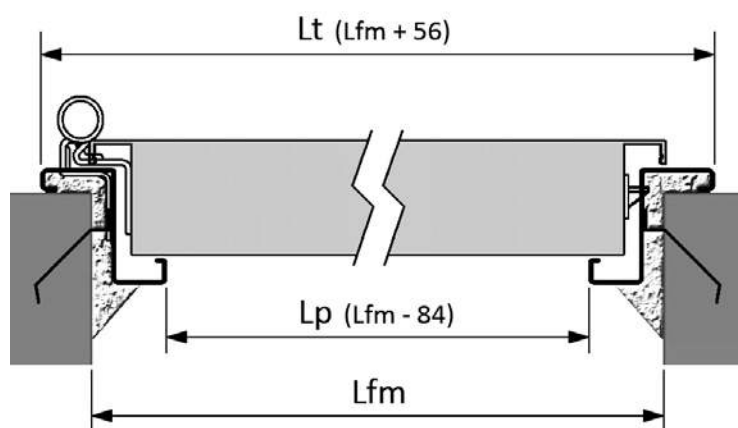


EI2 90 DE 2 HOJAS

PARA CALCULO DE MEDIDAS UTILIZAR
UNICAMENTE EL CUADRO DE LA PAGINA
ANTERIOR

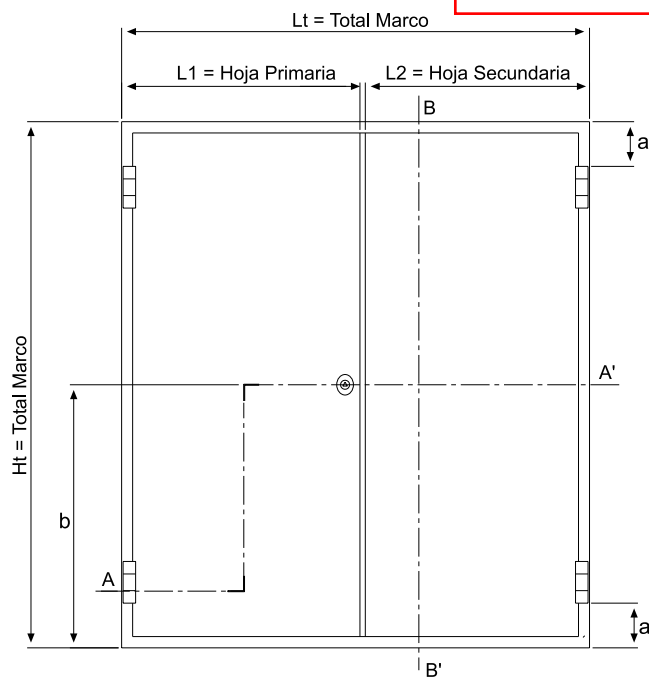

SECCIÓN B-B'

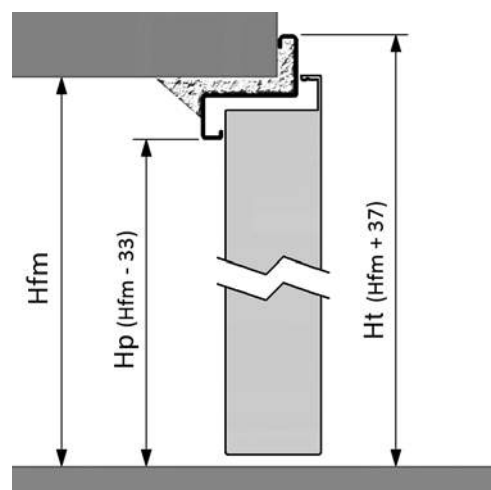

b = centrado en la hoja

Si $H \leq 1000$; $a = 70$ mm.
Si $H > 1000$; $a = 118$ mm

Si $H = 400$; $a = 62$ mm.
Si $H < 400$; $a = (H/2) - 80,5$ mm.

Cuando incorporan bisagras B05, la medida "a" pasa a ser $a' = a + 31$

SECCIÓN A-A'

